

Obecně závazná vyhláška Obce Nižbor č. 1/2013

Požární řád obce Nižbor

Zastupitelstvo obce Nižbor svým usnesením č.2/2013 ze dne 4.4.2013 vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. I

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Nižbor upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Nižbor (k.ú. Nižbor, Stradonice, Žloutkovice) dle ustanovení § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce Nižbor (k.ú. Nižbor, k.ú. Stradonice a k.ú. Žloutkovice) odpovídá obec Nižbor, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou
 - a. Jednotkou hasičského sboru Středočeského kraje JPO I
 - b. Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Nižbor JPO V. V obci je zřízena jedna jednotka dobrovolných hasičů, za činnost jednotky odpovídá velitel. Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanoví nařízení Středočeského kraje (počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí). Toto nařízení bude vždy vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Nižbor a dále zveřejněno způsobem v místě obvyklým (internetové stránky obce, plakátovací plochy, místní rozhlas).
2. Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, jsou povinny dodržovat zejména tato pravidla pálení:
 - a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,
 - b) při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího větru, pálení ohně neprodleně ukončit,
 - a) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,
 - b) zajistit, aby pálení prováděla odpovědná osoba, která musí být starší 18 let,
 - c) seznámit se s pravidly pálení a způsobem přivolání pomoci
 - d) požární bezpečnost zabezpečit požární hlídkou.

3. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech a v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou stanoveny souhrnem preventivních opatření, jejichž cílem je snížení požárního nebezpečí, zamezení vzniku a rozšíření požárů na území obce Nižbor.
4. Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely této vyhlášky rozumí:
 - a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále jen „období sucha“),
 - b) období sklizně píce, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se sklizní a končí provedením prací souvisejících se sklizní,
 - c) období skladování píce, obilovin, slámy a úsušků; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se skladováním a končí provedením měření teplot v době skladování.
5. Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob se řídí Nařízením Středočeského kraje č. 6/2010 ze dne 4.1.2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Čl.4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Nepřetržitou službu zabezpečení požární ochrany zajišťuje hasičský sbor Středočeského kraje (tísňové telefonní číslo 150).
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů Nižbor JPO V.
3. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se svolávají sirénou umístěnou na budovách požárních zbrojnic, nebo přes telefonní spojení systém Kango.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů Nižbor JPO V. vybavenou požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany uvedenými v **příloze č. 1** tohoto požárního řádu.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Obec Nižbor stanovuje v **příloze č. 2** následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů a zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.
3. Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. V katastru obce je ohlašovna požárů v budově obecního úřadu, Nižbor č.p. 26, tel. č.: 0311/693 213.
2. Úlohou ohlašovny požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.
3. Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)
2. Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - ŘÍ“, „HO - ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení


1. Požární poplachový plán obce je uveden v **příloze č. 3.**
2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2010.

Čl. 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kateřina Zusková
starostka


Pavel Hučko
místostarosta



Přílohy Požárního řádu obce

1. Složení a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Nižbor JPO V.
2. Seznam a umístění zdrojů požární vody.
3. Poplachový plán obce.

¹⁾ §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 Seznam a umístění zdrojů požární vody

Nížbor

Pravý břeh, řeka Berounka u sjezdu z obecní komunikace p.č. 120/5.

Pravý břeh, řeka Berounky mezi ústím Habrového potoka a jezem.

Pravý břeh, areál zámku, bývalá nádrž ČOV na pozemku st.p.č. 634

Levý břeh, řeka Berounka mezi jezem a objektem ČOV.

Levý břeh, vodovodní síť společnosti VaK Beroun, a.s.

Stradonice

Pravý břeh, řeka Berounka nad lávkou přes řeku Berounku

Pravý břeh, kašna na návsi na pozemku st.p.č.85

Žloutkovice

Pravý břeh, řeka Berounka u brodu pod trafostanicí na začátku obce





v sídlní hradě

Nizbor

MOST

Žitobrod

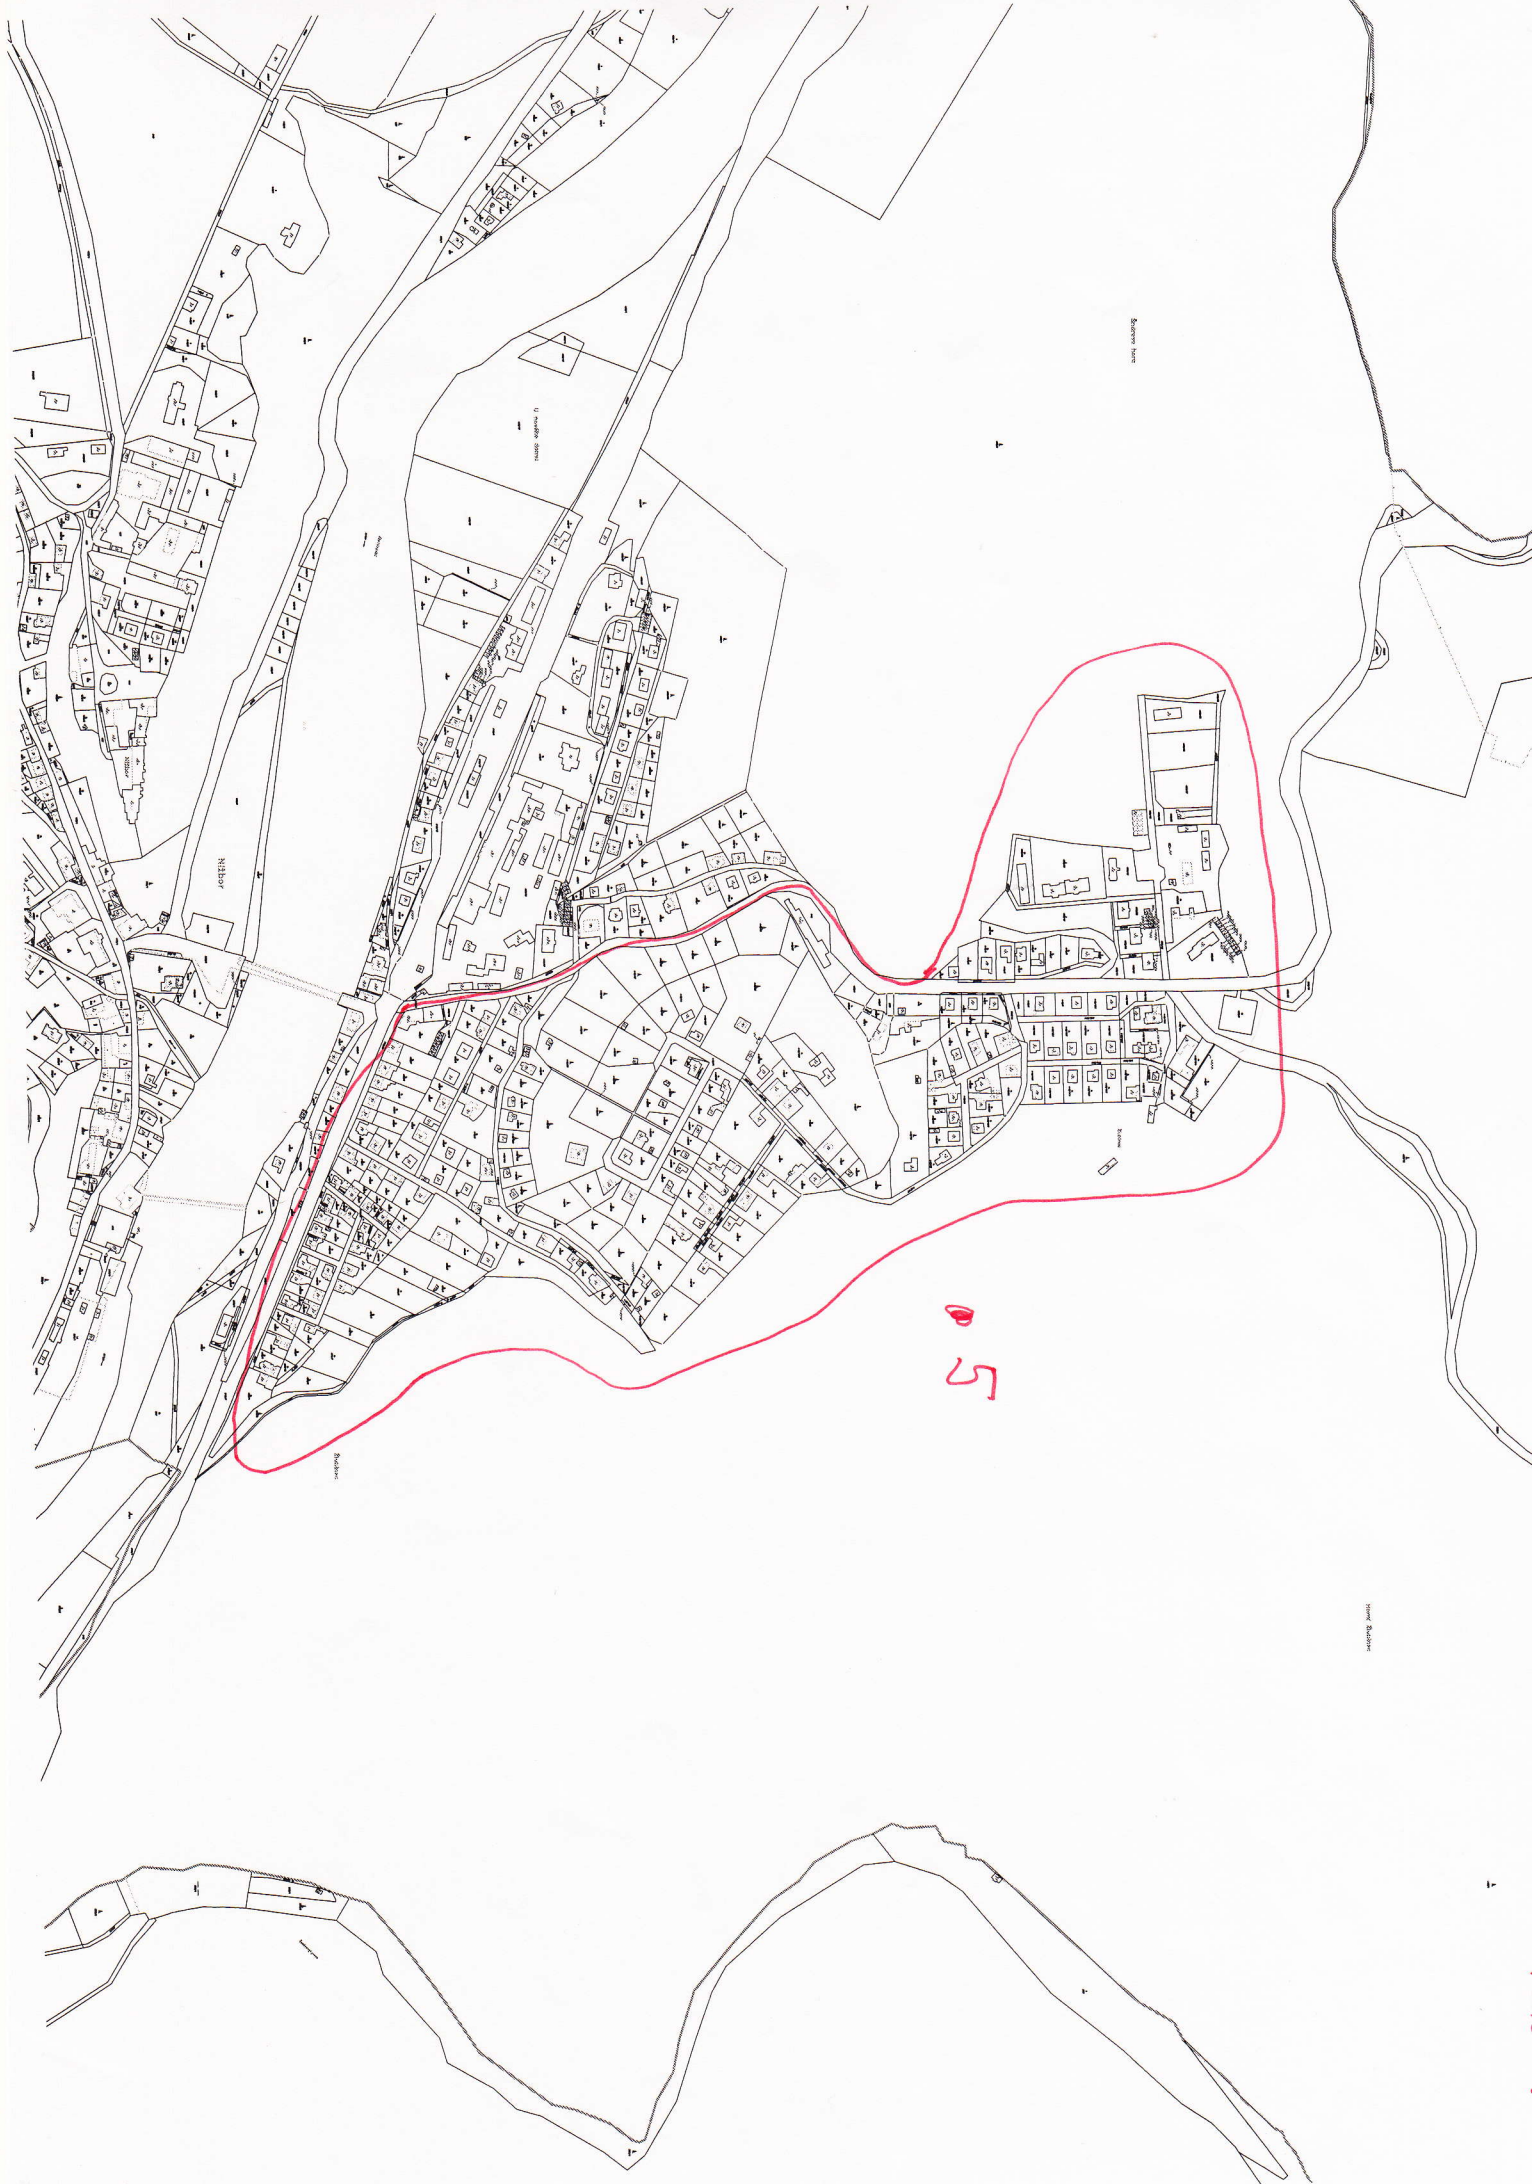

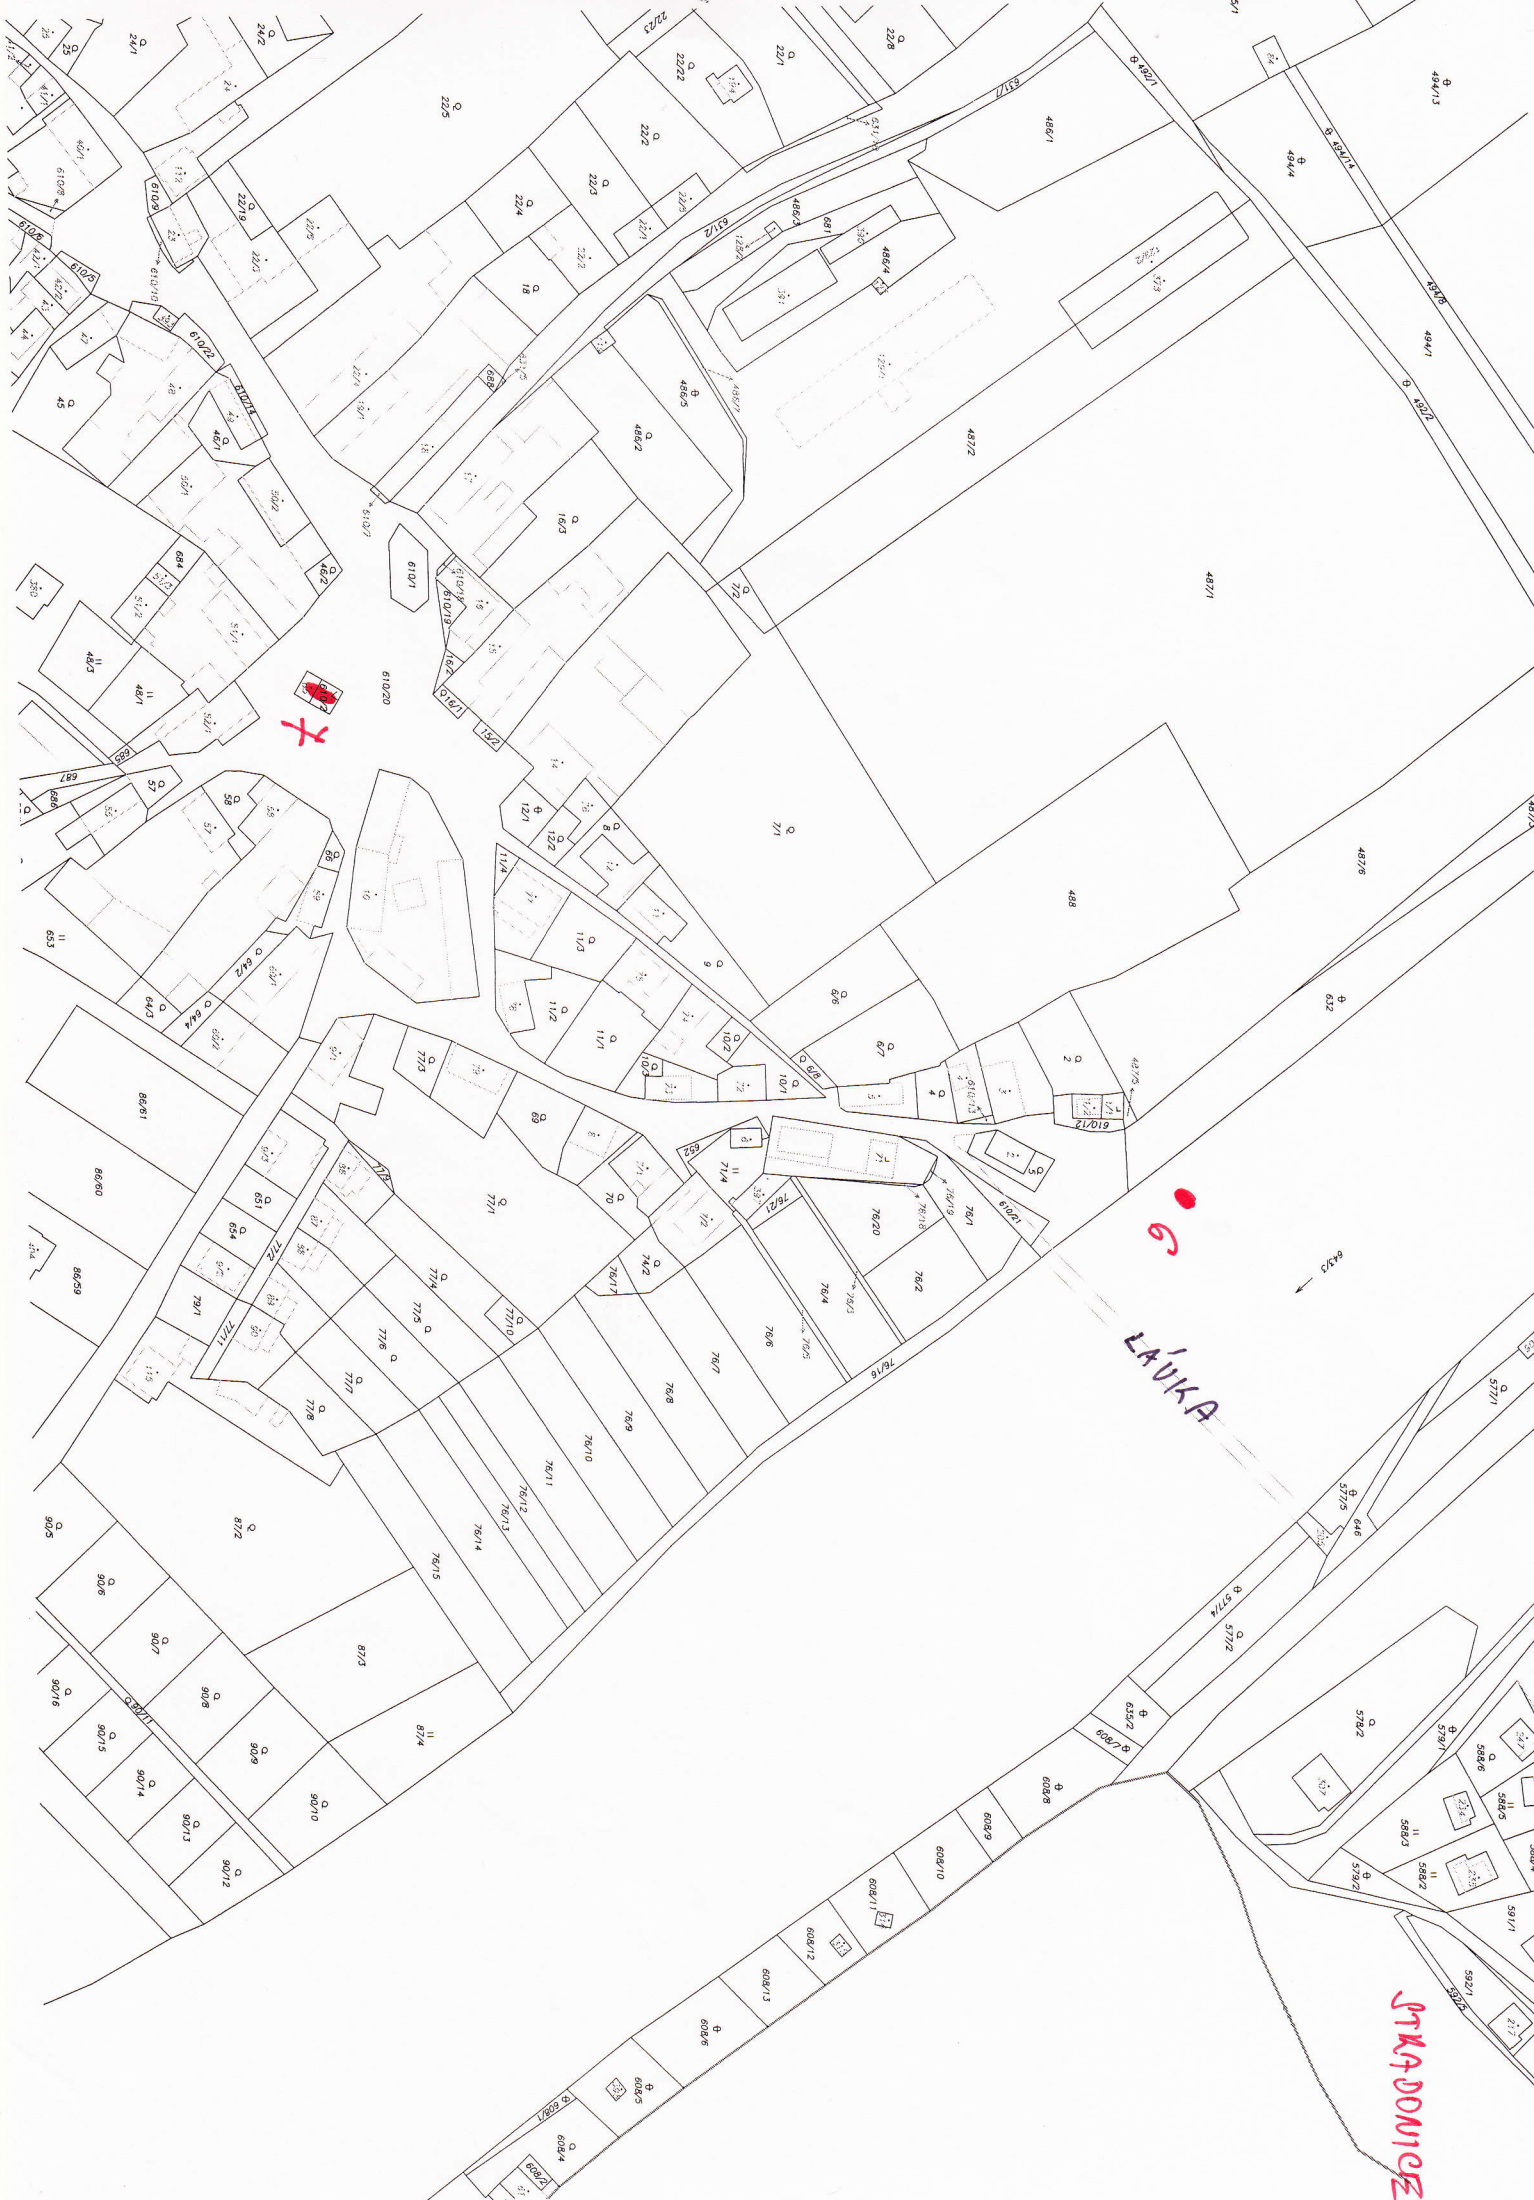

X

LAUKA

STAKADOMICE



8

U mostu



200KREVIZ

Poplachový plán obce

Okres: Beroun

Obec: Nižbor

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

1. Stupeň poplachu

- | | | |
|---|-----------------------|------------|
| 1 | 212010 stanice Beroun | |
| 2 | 212133 Nižbor | místní JPO |
| 3 | 212117 Chyňava | |
| 4 | 212134 Nový Jáchymov | |

2. Stupeň poplachu

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | 212115 Hýskov |
| 2 | 212138 Otročiněves |
| 3 | 21C174 Roztoky |
| 4 | 21C146 Sýkořice |
| 5 | 213186 Lhota |
| 6 | 213001 stanice Kladno |

3. Stupeň poplachu

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 21C153 Zbečno |
| 2 | 212154 Železná |
| 3 | 212100 Králův Dvůr |
| 4 | 212123 Kublov |
| 5 | 213003 stanice Stochov |

4. Stupeň poplachu

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | 212011 stanice Hořovice |
| 2 | 21A010 stanice Řevnice |
| 3 | 21C010 stanice Rakovník |
| 4 | 213002 stanice Slaný |
| 5 | 111002 stanice 2 Petřiny |
| 6 | 21B011 stanice Dobříš |

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

Poslední změna: 20.6.2012 16:54:58 Změnu provedl: RYGLOVA